

## Ороситель спринклерный быстродействующий повышенной производительности «СОБР»®

CYS0-PHo 1,28-R3/4/P68(93,141).B3-«СОБР»®-17-Н»

CYS0-PBo 1,28-R3/4/P68(93,141).B3-«СОБР»®-17-В»

CYS0-PHo 1,91-R1/P68(93,141).B3-«СОБР»®-25-Н»

CYS0-PBo 1,91-R1/P68(93,141).B3-«СОБР»®-25-В»

ТУ 4854-096-00226827-2008

(ТУ 28.29.22-096-00226827-2017)

### Описание, использование по назначению, работа и область применения

Ороситель спринклерный быстродействующий повышенной производительности «СОБР» (далее оросители) применяется для раннего подавления огня и используются для защиты высокостеллажных складов со стационарными и передвижными стеллажами с высотой складирования до 12,2 м без применения внутрестеллажных оросителей, а также для защиты помещений высотой до 20 м.

По монтажному расположению устанавливается вертикально розеткой вверх и вертикально розеткой вниз.

Оросители разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51043-2002.

Ороситель состоит из корпуса (штуцер и две дужки как единое целое), розетки, стопорного винта и запорного устройства. Запорное устройство включает в себя разрывной термочувствительный элемент – стеклянную быстродействующую колбу диаметром 2,5 мм, стойку с рычагом, крышку и тарельчатую пружину. Основное усилие в запорном устройстве принимает на себя стойка, соединенная с колбой с помощью рычага.

Вскрытие выходного отверстия происходит за счет разрушения стеклянной колбы - при разогреве во время пожара происходит расширение наполняющей ее жидкости.

Оросители спроектированы таким образом, что огнетушащее вещество (ОТВ) - вода или вода со смачивателем (водный раствор пенообразователя общего назначения типа ПО-6ТС марки А(Б), концентрация 2%), проходя через профилированное отверстие в корпусе оросителя, подается на розетку, которая формирует однородный поток капель. Конструкция розетки – диаметр, степень вогнутости, количество лепестков – рассчитана для работы в рабочем диапазоне давлений 0,1 - 1,2 МПа. Она задает форму водяного потока и обеспечивает требуемую защищаемую площадь.

### Технические характеристики

Наименование параметра	Значение параметра для оросителя типа			
	СОБР-17-Н	СОБР-17-В	СОБР-25-Н	СОБР-25-В
Диапазон рабочих давлений, МПа	0,1 - 1,2			
Защищаемая площадь, м <sup>2</sup>	9,6			
Коэффициент производительности, л/(10хсхМПа <sup>0,5</sup> )	1,28		1,91	
К-фактор, GPM/PSI <sup>1/2</sup> (LPM/bar <sup>1/2</sup> )	16,8 (242)		25,0 (362)	
Средняя интенсивность орошения при высоте установки 2,5 м, рабочем давлении P=0,1(0,3) МПа, не менее, дм <sup>3</sup> /с·м <sup>2</sup> *	0,32(0,52)	0,38(0,65)	0,42(0,75)	0,60(1,00)
Коэффициент тепловой инерционности термочувствительной колбой (DI 989 2.5х20мм) Кти (RTI), (метро-секунд) <sup>1/2</sup> , 2,5 мм Кти, (метро-секунд) <sup>1/2</sup> , не более**	20			
Номинальная температура срабатывания, °С	68/93/141			
Номинальное время срабатывания, с	300/380/600			
Маркировочный цвет жидкости в колбе	красный/зеленый/голубой			
Предельно допустимая рабочая температура, включительно, °С	до 50/от 58 до 70/от 71 до 100			
Масса, кг	0,175	0,240	0,210	0,265
Габаритные размеры, мм:				
- высота	96	91	99	97
- ширина	52	73	55	73
Наружная присоединительная резьба	R3/4		R1	

#### Примечания

1\*Предельное отклонение значения интенсивности орошения на защищаемой площади 9,6 м<sup>2</sup> – (±5)%.

2\*\* - По технической документации производителя колб.



Следует отметить, что у оросителя очень высокая концентрация воды в пределах нормируемой площади орошения. Поэтому оросители обладают высокой средней интенсивностью орошения (см. графический материал) и равномерностью распределения воды по защищаемой поверхности (коэффициент равномерности 0,46 при норме не более 0,5). Благодаря совокупности этих технических параметров обеспечивается рациональный расход ОТВ и, как следствие, снижение стоимости защиты единицы поверхности.

## Монтаж и эксплуатация

Оросители изготовлены и испытаны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51043-2002 «Оросители. Общие технические требования. Методы испытаний» и предназначены для установки в соответствии с общепризнанными стандартами монтажа.

Любые отклонения от стандартов или внесение изменений в конструкцию оросителя после отгрузки с предприятия-изготовителя, в том числе окраска, нанесение покрытий могут повредить изделие, что автоматически аннулирует все гарантии предприятия-изготовителя.

Поэтому все работы, связанные с монтажом и эксплуатацией оросителя, должны проводиться персоналом, имеющим право на проведение работ с изделиями трубопроводной арматуры, работающими под давлением и при соблюдении требований ГОСТ 12.2.003-91.

В водозаполненных установках оросители устанавливаются как вертикально розетками вверх, так и вертикально розетками вниз, а в воздушных установках – только вертикально розетками вверх с целью исключения скопления конденсата в оросителях и их повреждения при замерзании воды.

Перед установкой следует провести тщательный визуальный осмотр оросителя на наличие маркировки; на отсутствие механических повреждений розетки, дужек корпуса и присоединительной резьбы; на отсутствие засорения входной части.

Запрещается устанавливать оросители с треснувшей колбой или если в колбе отсутствует часть жидкости. В этом случае ороситель подлежит утилизации или возврату предприятию-изготовителю.

Запрещается устанавливать поврежденные оросители, а также те, которые подвергались воздействию температур, превышающих предельно допустимую рабочую температуру.

Будьте осторожны при установке спринклерных оросителей рядом с источником тепла.

Не устанавливайте спринклерные оросители там, где температура окружающей среды может превысить значение предельно допустимой рабочей температуры.

Во избежание повреждений оросители устанавливаются после окончания монтажа трубопровода. Затяжка оросителей на распределительных трубопроводах системы должна производиться с усилием от 19 до 40 Н·м.

Большее усилие затяжки может вызвать деформацию выходного отверстия или резьбового соединения оросителя и выход оросителя из строя. Для обеспечения герметичности резьбового соединения необходимо применение уплотнительного материала. Следует проследить за тем, чтобы уплотнительный материал не попал во входное отверстие оросителя.

Спринклерные оросители изготавливаются:

- с резьбовым уплотнителем (герметиком) под монтаж (на присоединительную резьбу нанесен уплотнитель, который обеспечивает герметичность соединения спринклерного оросителя с трубопроводом и не требует использования дополнительных материалов).

- без резьбового уплотнителя (герметика) - по требованию заказчика.

Герметичность резьбового соединения оросителя при монтаже обеспечивается закручиванием оросителя в приварную муфту (фитинг) до получения зазора не менее 1 – 3 мм между торцом муфты (фитинга) и фланцем оросителя.

Затяжка оросителя с меньшим зазором или без зазора может привести к выходу оросителя из строя (деформация, механические повреждения).

**Внимание!** Резьбовой герметик имеет свойство самоуплотнения.

В случае обнаружения капель воды по месту соединения оросителя с муфтой (фитингом) при проведении гидравлических испытаний трубопроводов с установленными оросителями следует довернуть ороситель на ¼ оборота.

Во избежание несанкционированного срабатывания оросителя категорически запрещаются любые механические воздействия на запорное устройство, особенно на термочувствительную колбу.

После установки оросителя на трубопровод, для приведения запорного устройства в рабочее состояние, необходимо аккуратно удалить предохранитель.

Категорически запрещается создавать преграды орошению. Все преграды должны быть устранены или установлены дополнительные оросители

Предприятие не несет ответственности за качество монтажа оросителей, установленных в приварные муфты других производителей.

## Техническое обслуживание

Систему пожаротушения необходимо постоянно поддерживать в рабочем состоянии.

Оросители должны регулярно осматриваться на предмет отсутствия механических повреждений, коррозии, преград орошению. Поврежденные оросители подлежат замене. Даже небольшие протечки требуют немедленной замены оросителя. Для этого следует иметь арсенал запасных изделий и постоянно пополнять его.

Система пожаротушения, подвергаясь воздействию пожара, должна быть как можно быстрее возвращена в рабочее состояние. Для этого всю систему необходимо осмотреть на предмет отсутствия всевозможных повреждений. Оросители, подвергшиеся воздействию температуры, превышающей значения предельно допустимой, подлежат замене на новые. Сработавшие оросители ремонту и повторному использованию не подлежат. Их необходимо заменить на новые.

Перед заменой оросителей необходимо отключить систему пожаротушения, полностью сбросить давление в трубопроводе, слить воду. Затем следует демонтировать старый ороситель и установить новый, предварительно убедившись в том, что его конструкция, температура и время срабатывания соответствуют указанным в проекте.

После замены оросителей следует установить систему пожаротушения в дежурный режим.

Срок службы оросителей составляет 10 лет с момента выпуска. По истечении этого срока оросители подлежат замене или испытаниям.

## Транспортирование и хранение

При транспортировании и хранении обращение с оросителями должно быть очень осторожным.

Ящики с упакованными оросителями должны транспортироваться и храниться при температуре не выше плюс 50° С в условиях, исключающих непосредственное воздействие на них атмосферных осадков, и на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагревательных приборов.

Транспортирование оросителей должно осуществляться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

При транспортировании оросителей в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы должны соблюдаться требования ГОСТ 15846-2002.

## Гарантийные обязательства

Завод-изготовитель гарантирует соответствие оросителей требованиям ГОСТ Р 51043-2002 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.


Гарантийный срок эксплуатации оросителей составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки их потребителю.

## Функциональные возможности и особенности

- Не имеет российских аналогов.
- Супербыстрое срабатывание (диаметр колбы 2,5 мм).
- Изготовление с резьбовым уплотнителем (герметиком).
- Расширенная линейка оросителей «СОБР» в сравнении с зарубежными аналогами.



## Структура обозначения оросителей по ГОСТ Р 51043-2002

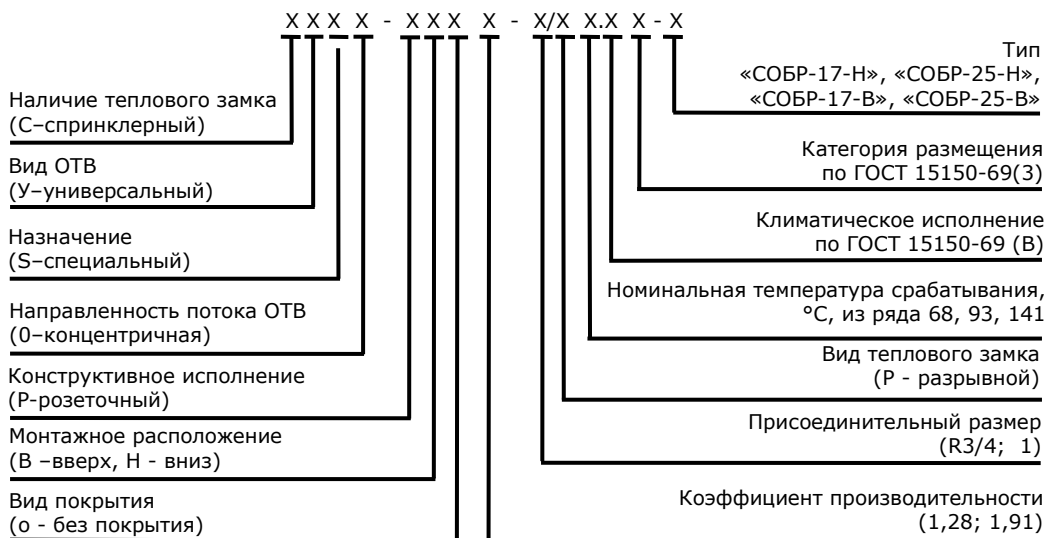

## Маркировка оросителей по ГОСТ Р 51043-2002

Обозначение	Маркировка	Покрытие
CYS0-PHo 1,28-R3/4/P68.B3-«СОБР-17-Н»	CYS-H - 1,28 - 68° С	
CYS0-PHo 1,28-R3/4/P93.B3-«СОБР-17-Н»	CYS-H - 1,28 - 93° С	
CYS0-PHo 1,28-R3/4/P141.B3-«СОБР-17-Н»	CYS-H - 1,28 - 141° С	
CYS0-PBo 1,28-R3/4/P68.B3-«СОБР-17-В»	CYS-B - 1,28 - 68° С	
CYS0-PBo 1,28-R3/4/P93.B3-«СОБР-17-В»	CYS-B - 1,28 - 93° С	
CYS0-PBo 1,28-R3/4/P141.B3-«СОБР-17-В»	CYS-B - 1,28 - 141° С	О - без покрытия
CYS0-PHo 1,91-R1/P68.B3-«СОБР-25-Н»	CYS-H - 1,91 - 68° С	
CYS0-PHo 1,91-R1/P93.B3-«СОБР-25-Н»	CYS-H - 1,91 - 93° С	
CYS0-PHo 1,91-R1/P141.B3-«СОБР-25-Н»	CYS-H - 1,91 - 141° С	
CYS0-PBo 1,91-R1/P68.B3-«СОБР-25-В»	CYS-B - 1,91 - 68° С	
CYS0-PBo 1,91-R1/P93.B3-«СОБР-25-В»	CYS-B - 1,91 - 93° С	
CYS0-PBo 1,91-R1/P141.B3-«СОБР-25-В»	CYS-B - 1,91 - 141° С	

Ороситель изготавливается без покрытия (в обозначении буква «о»). В исключительных случаях по требованию заказчика допускается нанесение полимерного покрытия (в обозначении буква «д»).

Необходимо обратить внимание на то, что маркировка оросителей отличается от их обозначения. Маркировка – это условное обозначение оросителей (CYS-H или CYS-B), коэффициент производительности (1,28 или 1,91), номинальная температура срабатывания (68, 93 и 141° С), товарный знак предприятия. Проставляется маркировка на корпусах и розетках оросителей.

Пример записи обозначения оросителей при заказе и в другой документации в соответствии с ГОСТ Р 51043-2002:


CYS0-PHo 1,28-R3/4/P68.B3-«СОБР-17-Н», ТУ 4854-096-00226827-2008;  
CYS0-PBo 1,91-R1/P93.B3-«СОБР-25-В», ТУ 4854-096-00226827-2008.



## Графики зависимости интенсивности орошения от давления на защищаемой площади 9,6 м<sup>2</sup>

1. Графическая зависимость интенсивности орошения от давления носит справочно-информационный характер и предназначена для предварительного подбора оросителя перед проведением гидравлического расчета.
2. Предельное отклонение значения интенсивности орошения на защищаемой площади 9,6 м<sup>2</sup> – (±5)%.

«СОБР-17-Н», «СОБР-25-Н»

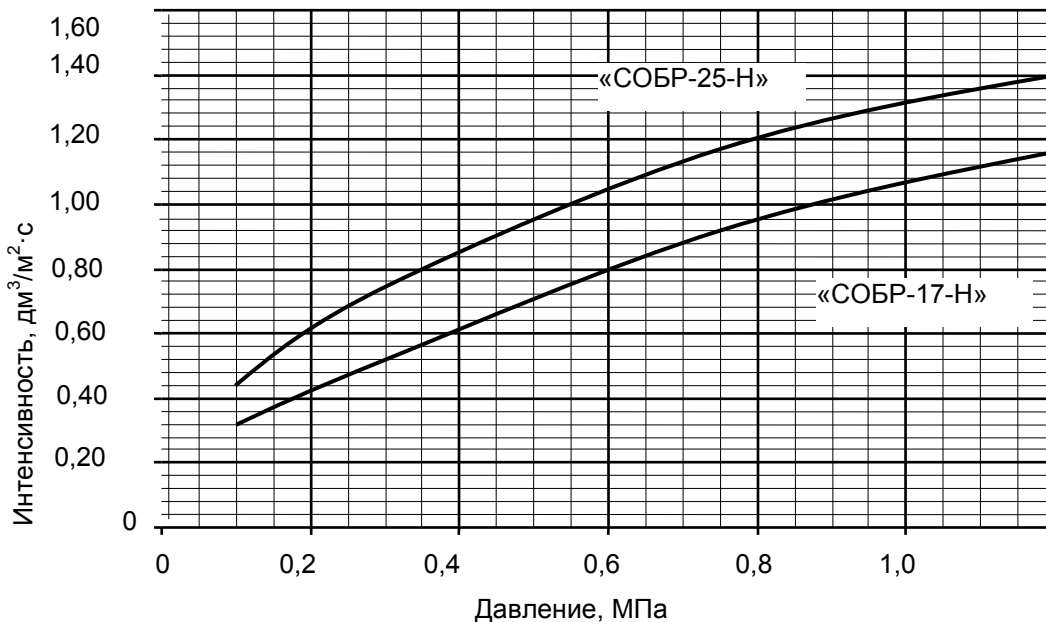

«СОБР-17-В», «СОБР-25-В»

